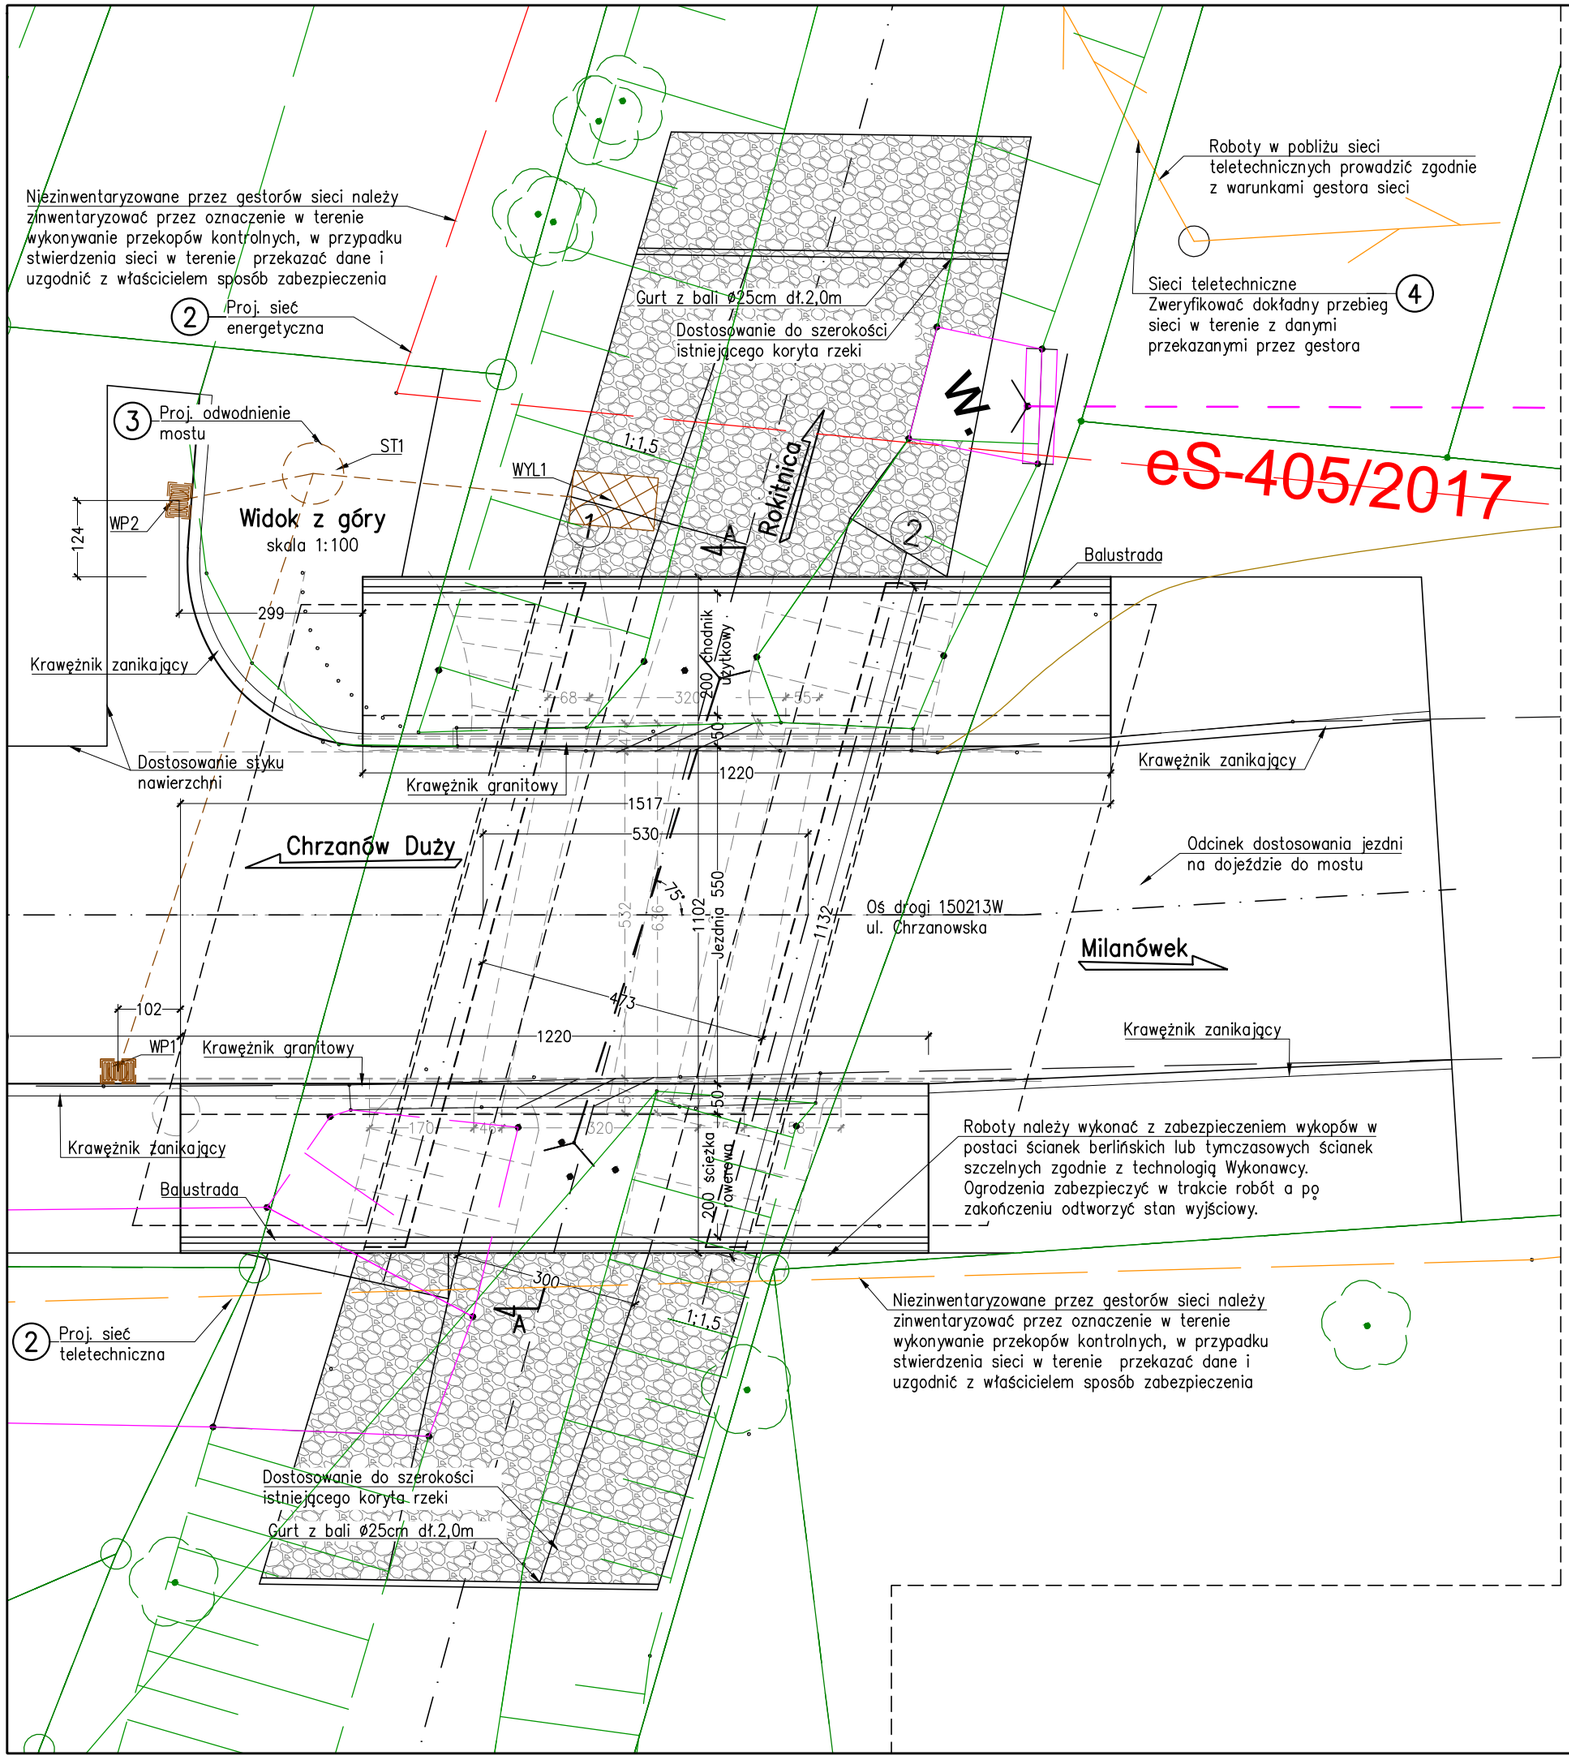

Opis sieci:

Występujące w terenie sieci oznaczone w sposób następujący:

1. Proj. sieć energetyczna es–427/2017.
2. Projektowana sieć teletechniczna.
3. Projektowane odwodnienie mostu.
4. Sieć teletechniczna

Wytyczne realizacji:

W każdym etapie robót należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę i sieci branżowe. Przed rozpoczęciem robót należy zinwentaryzować sieci, wykonać w tym celu ręczne przekopy kontrolne i oznaczyć wszelkie sieci i urządzenia branżowe w terenie.

Ad. 1 Wykonać przekopy kontrolne do dolnego poziomu planowanych robót, w przypadku nastrafienia na sieć energetyczną projektowane umocnienie skarp i dna rzeki narzutem kamiennym oraz palisadą drwenianą należy dostosować do faktycznego przebiegu sieci (brak zmiany położenia sieci).

Ad. 2. Wykonać przekopy kontrolne do dolnego poziomu planowanych robót, w przypadku natrafienia na sieć teletechniczną projektowane umocnienie skarp i dna rzeki narzutem kamiennym oraz palisadą drwenianą należy dostosować do faktycznego przebiegu sieci (brak zmiany położenia sieci).

Ad. 3 Odwodnienie wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Ad. 4 Sprawdzić dokładne położenie słupów i sieci teletechnicznych zweryfikować w terenie dane przekazane przez gestorów, roboty prowadzić pod nadzorem oraz zgodnie z warunkami wydanymi prez gestorów. Zachować odpowiednie odległości, zabezpieczyć słupy i sieci na czas robót a po zakończeniu przywrócić do stanu wyjściowego.

Wszelkie prace należy prowadzić tylko w odległości zapewniającej bezpieczeństwo sieci oraz robót, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci.

W przypadku stwierdzenia innych niezinwentaryzowanych sieci w terenie należy przekazać dane i uzgodnić z właścicielem sposób zabezpieczenia.

Uwagi:

Sposoby zabezpieczenie sieci podano jako przykładowe. Wykonawca Robót po zinwentaryzowaniu metodą odkrywkową faktycznego położenia sieci zobowiązany jest do:

- wykonania szczegółowego projektu technologicznego prowadzenia prac z uwzględnieniem sąsiadującej z obiektem infrastruktury branżowej.
- W razie konieczności Wykonawca uzyska uzgodnienie aktualizacji warunków prowadzenia robót
- Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do ewentualnego uzgodnienia rozwiązania i wykonania projektu przesunięcia, przeniesienia i zabezpieczenie docelowego sieci.
- W przypadku odkrycia nieczynnych sieci branżowych Wykonawca w porozumieniu z gestorem sieci wykona zabezpieczenie lub demontaż sieci w zależności od faktycznego stanu odsłoniętych elementów.

INWESTOR:	Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, 05–825 Grodzisk Mazowiecki			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53–317 WROCŁAW			
OBIEKT:	**Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150213W na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Dużym gmina Grodzisk Mazowiecki**			
STADIUM:	**PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA SIECI**			nr rys.: K2–01
TYTUŁ RYSUNKU:	**Plan sytuacyjny zabezpieczenia sieci**			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	data: 08.2021	skala: 1:50, 1:100
PROJEKTANT: (główny projektant) (branża mostowa)	mgr inż. Adam Stempniewicz	97/DOŚ/07	podpis:	
PROJEKTANT: (branża sanitarna)	mgr inż. Jan Kuziora	247/02/DUW	podpis:	
PROJEKTANT: (branża energetyczny)	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki	OPL/0310/PWOE/07	podpis:	